


## 1-2 學校物質環境

1-2-1 按規定設置足夠的大小便器及洗手設備並維持清潔。

1-2-2 訂定飲用水設備及**照明系統**管理辦法，定期維護飲用水衛生。(如：定期清洗水塔、水池及飲水機水質檢驗、**照明設備檢核紀錄**等)

### 成果照片

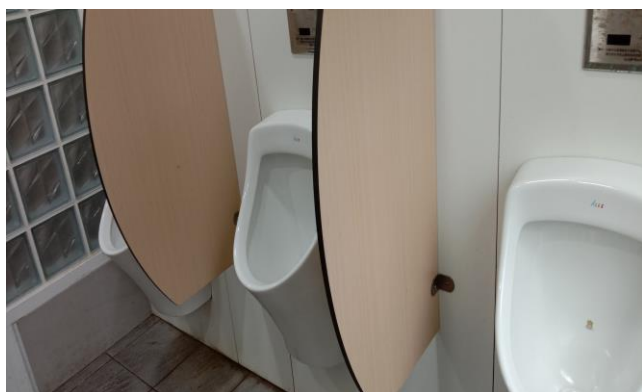

足夠、乾淨的大小便器



使用數位照度計偵測教室內照明度

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： \_\_\_\_\_ 設備使用有效期限： \_\_\_\_\_

設置單位： \_\_\_\_\_ 設備管理人員： \_\_\_\_\_

負責人： \_\_\_\_\_ 設備管理人員： \_\_\_\_\_

設備維護紀錄

日期	清洗	更換	消毒	其他	備註
111.1.1	✓	✓			
111.1.2	✓	✓			
111.1.3	✓	✓			
111.1.4	✓	✓			
111.1.5	✓	✓			
111.1.6	✓	✓			
111.1.7	✓	✓			
111.1.8	✓	✓			
111.1.9	✓	✓			
111.1.10	✓	✓			
111.1.11	✓	✓			
111.1.12	✓	✓			
111.1.13	✓	✓			
111.1.14	✓	✓			
111.1.15	✓	✓			
111.1.16	✓	✓			
111.1.17	✓	✓			
111.1.18	✓	✓			
111.1.19	✓	✓			
111.1.20	✓	✓			
111.1.21	✓	✓			
111.1.22	✓	✓			
111.1.23	✓	✓			
111.1.24	✓	✓			
111.1.25	✓	✓			
111.1.26	✓	✓			
111.1.27	✓	✓			
111.1.28	✓	✓			
111.1.29	✓	✓			
111.1.30	✓	✓			

1. 清潔保養：每日一次，包括機體外觀、積水盒等部位的清潔。

2. 定期檢查：每月一次，包含簡程維護功能、異常告警、電子系統、面板按鈕(標示)。

3. 更換濾心：外置機件等維護檢查，並確保飲用水設備能正常運行。


水質檢驗記錄

項目	檢驗標準	檢驗結果	檢驗單位	檢驗人員	日期
PH	6.5-8.5	7.2	LCW	張國華	111.1.1
總硬度	≤ 450mg/L	120	LCW	張國華	111.1.1
鉛	≤ 0.01mg/L	0.005	LCW	張國華	111.1.1

設備維護單位：華泰企業有限公司  
電話：(03)367-3303

飲水機、純水機、開水機、電解水機、熱水壺、熱水瓶、維修保養

飲用水定期檢驗及更換濾芯

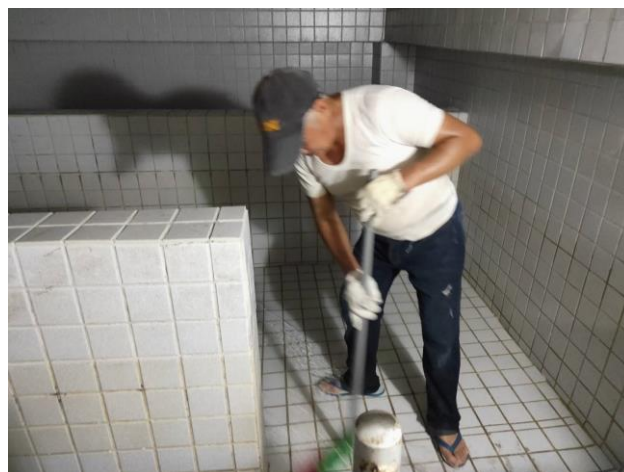

定期清洗水塔